

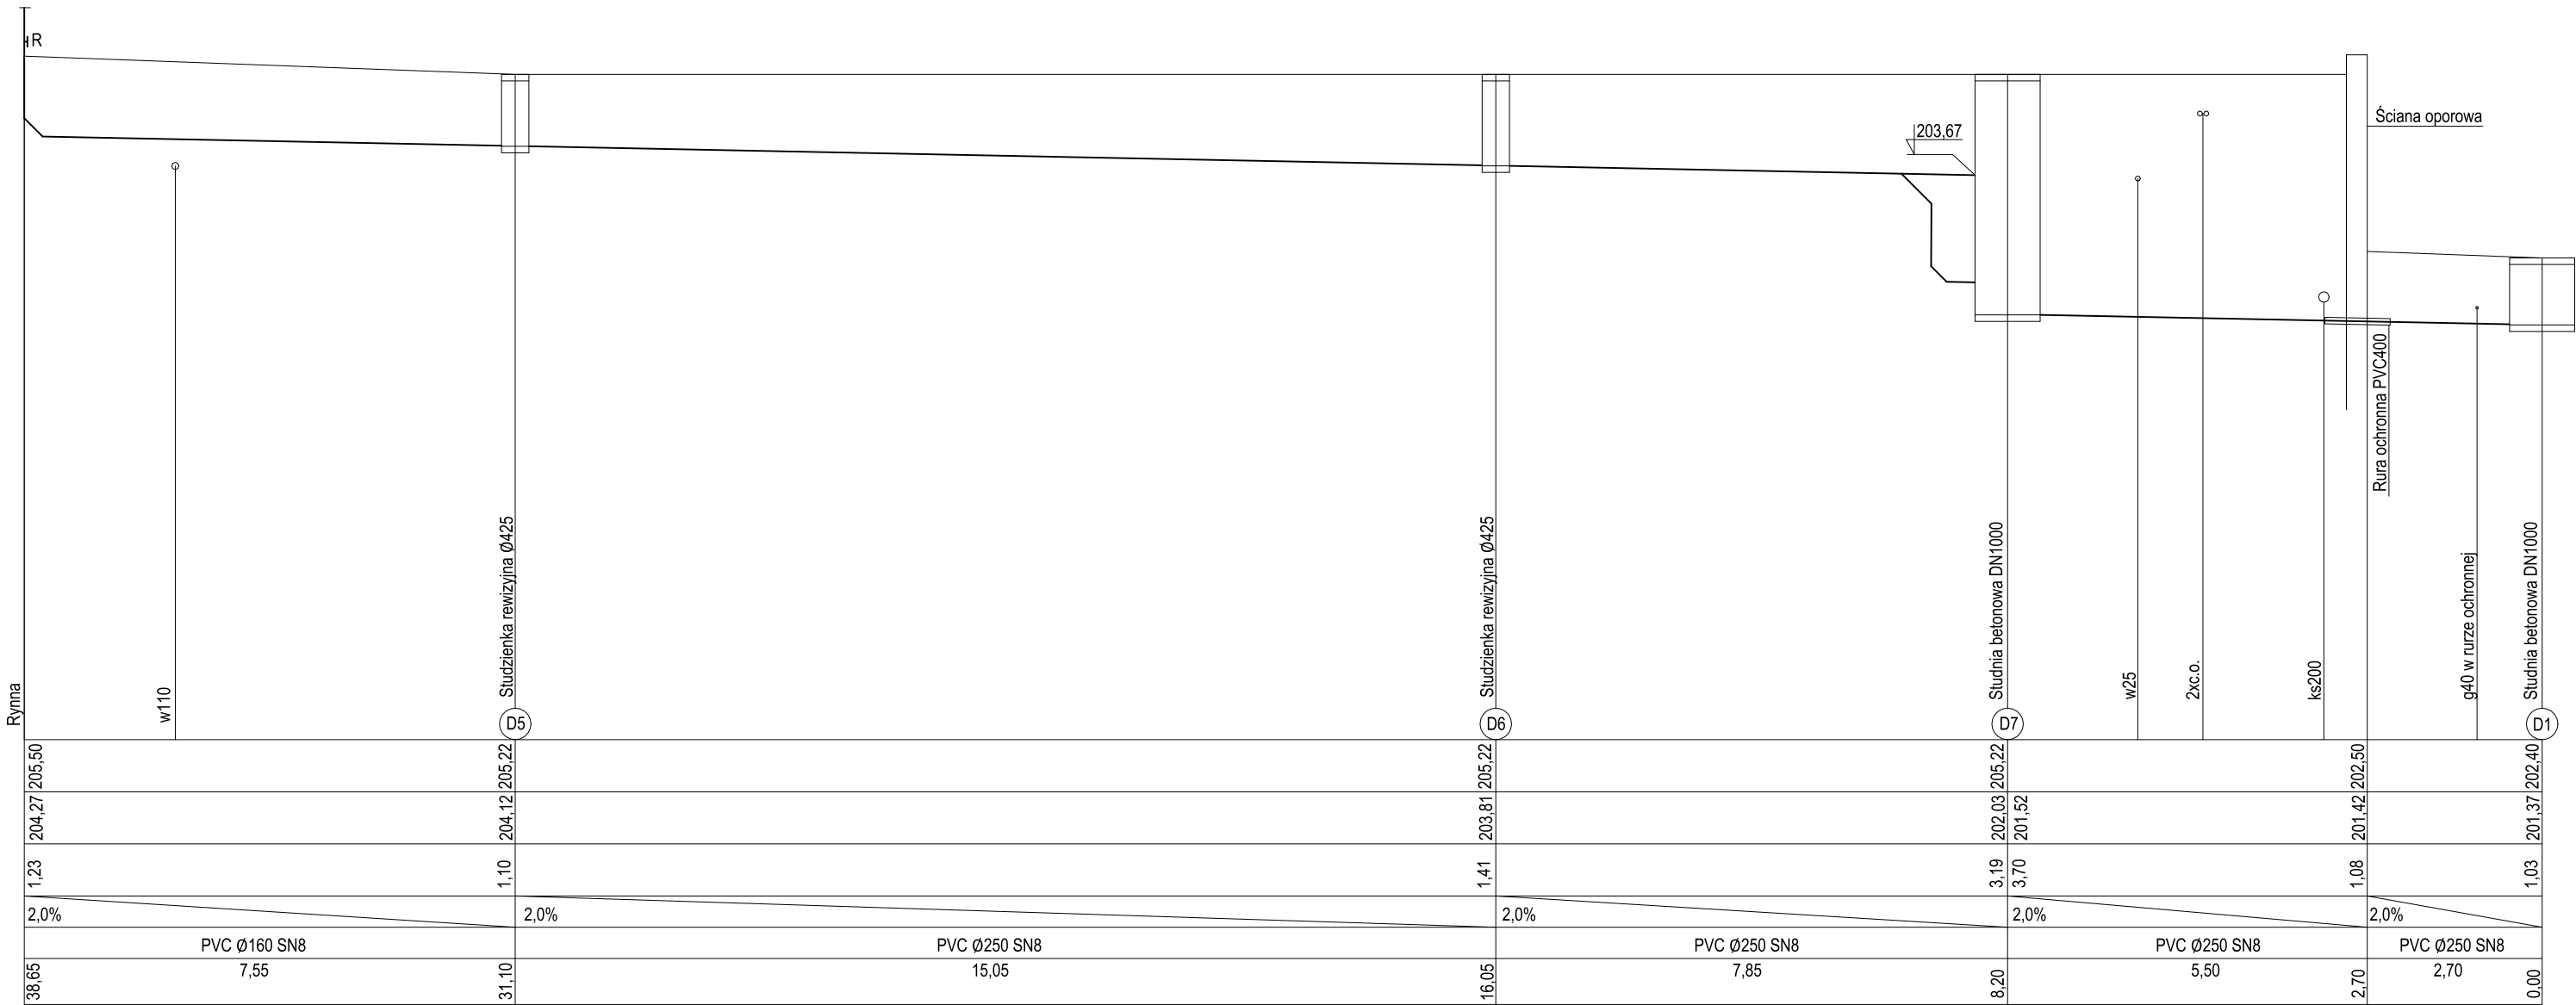


Poziom porówn. 195,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu [m.n.p.m.]	
Rzędna dna rurociągu [m.n.p.m.]	
Zagłębienie dna rurociągu [m]	
Spadek	
Materiał i średnica rury [mm]	
Odległość/Długość [m]	



rys. nr :
S-10

nazwa rysunku		KANALIZACJA DESZCZOWA – PROFIL PODŁUŻNY	
nazwa obiektu i adres		BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH - ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR W POTOCZKU, NR.DZIAŁKI 284/3, GMINA POTOK WIELKI	
inwestor		ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR W POTOCZKU, POTOCZEK 43, 23-313 POTOK WIELKI	
rodzaj i stadium dokumentacji		PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	
projektant		mgr inż. Anna Szostak	podpis
		nr uprawnień	podpis
		PK/0165/P005/06	
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)			